



1. 부위별 명칭

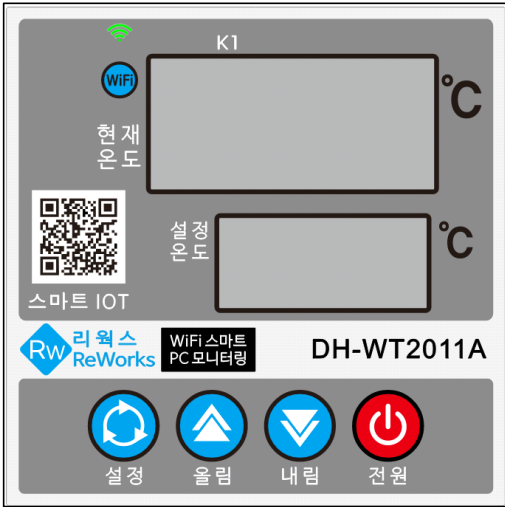

2. 단자결선도 및 판넬가공치수

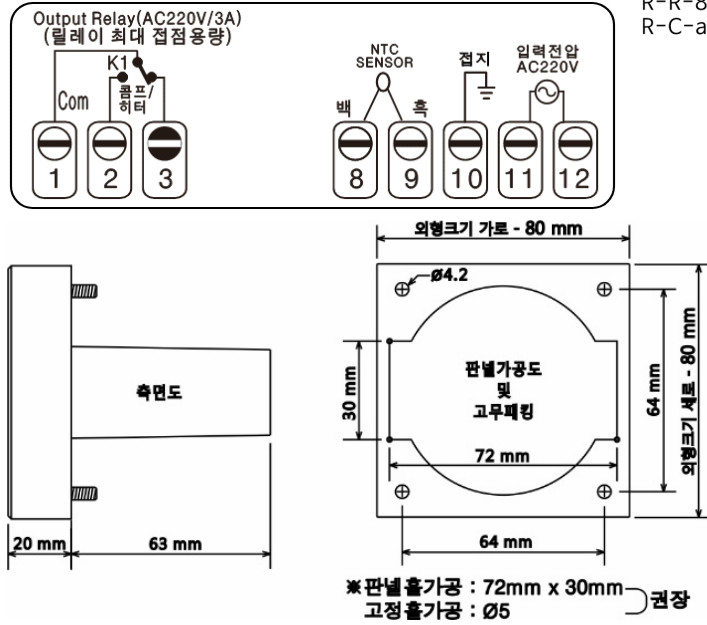

유튜브 채널

4. 특징

- WiFi 연결로 단말기 모니터링 및 제어 가능
- 각종 상태이상 표시 및 스마트폰으로 경보 알람 전송(스마트폰앱, PC프로그램)
- 데이터 엑셀 저장 및 그래프 표시 가능

5. 온도설정방법

설정버튼1회 → 현재온도창에 S e t. 표시 → 설정온도창에 설정온도 점멸 → 올림/내림버튼으로 설정온도 조정 → 설정버튼1회 → 정상상태 복귀

◆ 버튼 입력 없이 10초가 경과하면 자동으로 정상상태로 복귀.

초기값: 5.0℃, 설정범위: -55.0℃~ 110.0℃, 온도 표시범위: -55.0℃~ 140.0℃

6. AP 모드 설정

와이파이버튼 3초간 누르면 AP모드로 진입합니다. AP대기 모드(WIFI상태램프 빠르게 점멸), AP모드진입(느리게 점멸), 서버연결(점등)

7. 특수기능 설정

SET 키를 5초 이상 누르고 있으면 "d e c." 메뉴가 표시되면서 특수기능 설정모드로 들어갑니다. 이때 다시 한번 SET 키를 누르면 설정된 데이터의 표시가 점멸되는데, ▲▼ 키를 눌러 원하는 값으로 설정하며 SET 키를 다시 누를 때 마다 다음 메뉴로 넘어갑니다.

특수기능 메뉴	기능	초기값	설정범위
t y P.	냉각/히터 제어선택	C : 냉각제어	C : 냉각제어, H : 히터제어
d L t.	(냉각, 히터) 출력 지연시간	0 초	0 ~ 999 초
d I F.	편차온도	1.0 ℃	0.1 ~ 20.0 ℃
C o r.	온도보정	0.0 ℃	± 10.0 ℃
o u t.	출력 제어방식 선택	C o n : 지속출력	Con(지속출력제어), ALt(단속출력제어)
o n.	단속출력제어시 출력 ON 시간 설정	900 분	1 ~ 999 분
o F F.	단속출력제어시 출력 OFF 시간 설정	30 분	1 ~ 999 분
S E n.	NTC 센서규격 선택모드	5 KΩ	5 KΩ (B3520) 또는 10 KΩ (B3435)
S t H.	설정온도값의 조정범위 상한설정	110.0℃	StL.값 ~ 110.0℃
S t L.	설정온도값의 조정범위 하한설정	-55.0℃	-55.0℃ ~ StH.값
L o c.	특수모드 잠금기능	U : 잠금 해제	U : 잠금기능 해제 L : 특수모드 잠금
L o t.	원격제어 잠금기능	U : 잠금 해제	U : 원격제어 해제 L : 원격제어 잠금

* 마지막 메뉴 다음에는 종료표시(_ _ _ .) 와 함께 종료됩니다.



홈페이지



리웍스 설명서

특수기능 설명

기자재명칭:IOT온도조절기
모델명:DH-WT2011A
제조사(상호)명:동화전자
제조국:한국
제조년월:
R-R-8H8-DHWT2011A
R-C-aTt-ESP-12F

- **t y P.** : 냉각 또는 히터 제어모드를 선택합니다.
- **d L t.** : 냉각 또는 히터 출력조건이 되었을 때, 지정된 시간이 경과한 후에 릴레이가 작동됩니다.
- **d I F.** : 편차온도를 설정합니다.
 - . tyP 모드에서 "C" 냉각모드 선택시 : (현재온도 <= 설정온도) ---> 릴레이(K1) 차단
(현재온도 >= 설정온도 + dIF 편차온도) ---> 릴레이(K1) 동작
 - . tyP 모드에서 "H" 히터모드 선택시 : (현재온도 >= 설정온도) ---> 릴레이(K1) 차단
(현재온도 <= 설정온도 - dIF 편차온도) ---> 릴레이(K1) 동작
- **C o r.** : 영점조정을 통해서 현재온도를 보정합니다.
- **o u t.** : Con (지속출력제어) 방식 설정시 --->
현재온도값이 설정온도값에 도달할 때까지 릴레이의 출력이 지속됩니다. (일반제어방식)
Alt (단속출력제어) 방식 설정시 --->
현재온도값이 설정온도값에 도달할 때까지 릴레이의 출력이 주기적인 ON/OFF 동작으로 반복되는데,
단속주기는 "on." 와 "off." 모드에서 설정합니다. (특수제어방식 ; 냉동기 제어시에는 주의가 요구됨.)
- **o n.** : 출력제어방식이 단속출력제어(Alt) 방식으로 설정되었을 때, 릴레이의 출력이 ON 상태로 되어있는 시간을 분 단위로 설정합니다.
- **o F F.** : 출력제어방식이 단속출력제어(Alt) 방식으로 설정되었을 때, 릴레이의 출력이 OFF 상태로 되어있는 시간을 분 단위로 설정합니다.
- **S E n.** : NTC 센서규격 5KΩ 또는 10KΩ 중에서 선택해서 사용할 수 있는데, 반드시 기기에 장착된 NTC센서의 규격에 맞는 센서를 선택해야 됩니다.
- **S t H.** : 지정된 온도값 이상으로 온도설정이 안되도록 합니다.
- **S t L.** : 지정된 온도값 이하로 온도설정이 안되도록 합니다.
- **L o c.** : 특수모드의 진입을 못하도록 잠금기능을 사용할 수 있습니다.
(잠금기능이 설정된 상태에서 특수모드를 진입하려고 하면 "Loc" 메시지가 표시됨.)
※특수모드의 잠금기능 해제방법 : 전원을 차단한 상태에서 SET 키를 누른 상태에서 전원을 공급하면
특수모드 잠금기능이 해제되면서, 특수모드로 바로 진입하게 됩니다.
- **L o t.** : 스마트폰앱 또는 PC모니터링앱에서 단말기 제어를 하지 못하도록 잠금기능을 사용할 수 있습니다.
이 기능이 활성화되면 앱에서는 단말기 상태정보만 볼 수 있습니다.(현재값, 설정값, 출력상태)



홈페이지

동화전자

www.dhesys.com 부산시 부산진구 동성로87번길 4 (전포동 203-14)

TEL:(051)808-5212 FAX:(051)808-5213



리눅스 설명서